




1

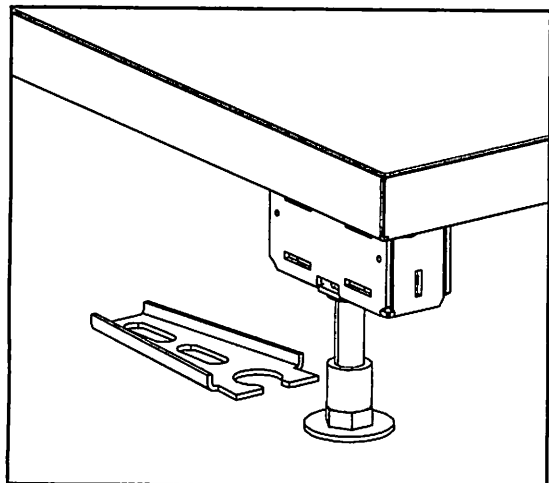


2

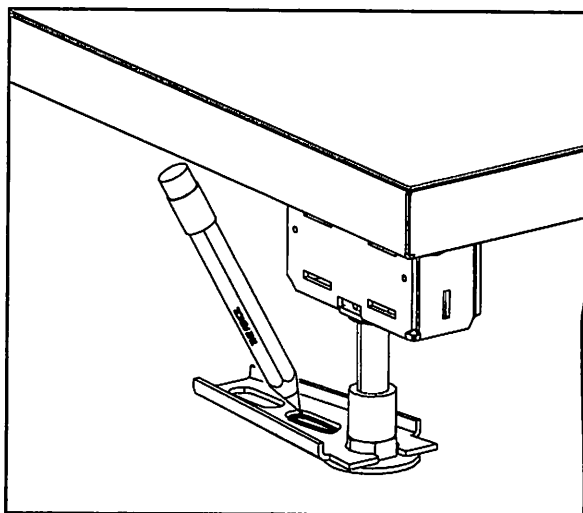


3

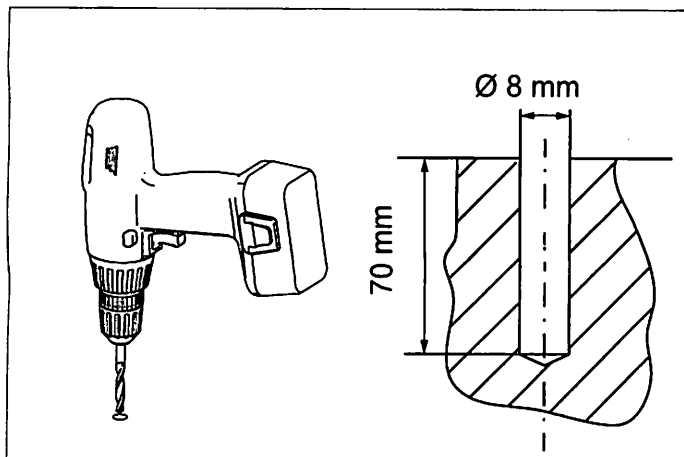


4






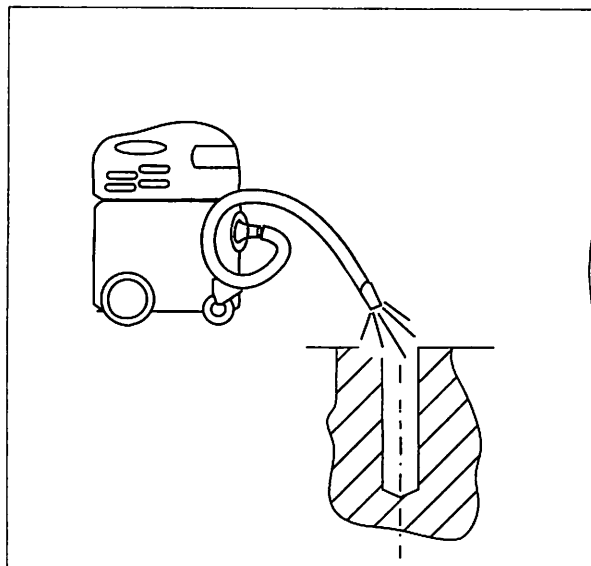


5

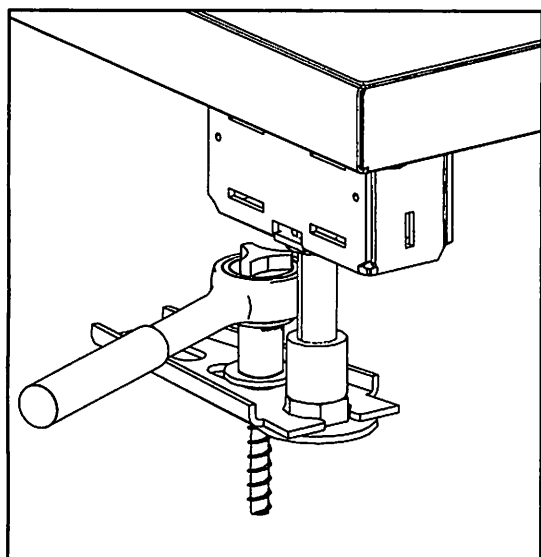

6

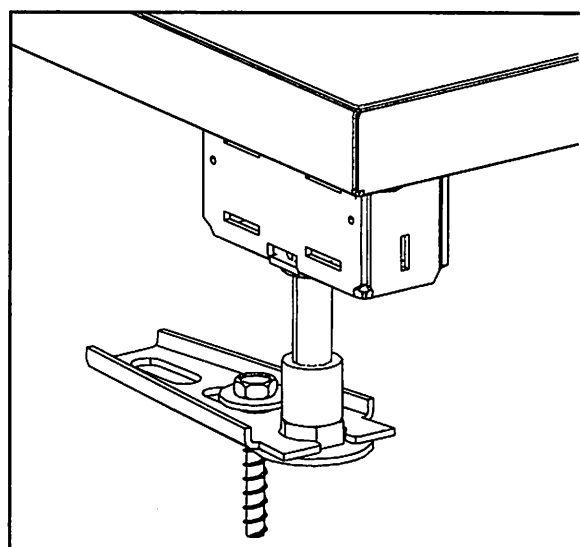

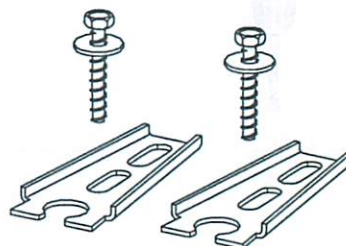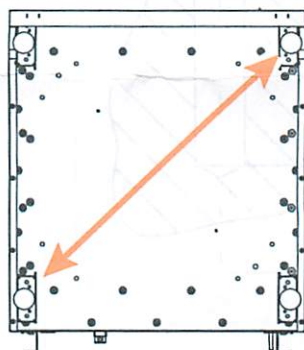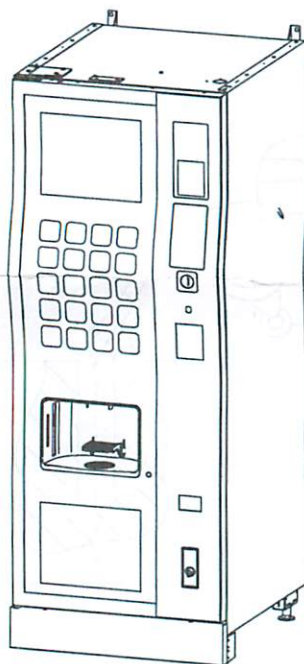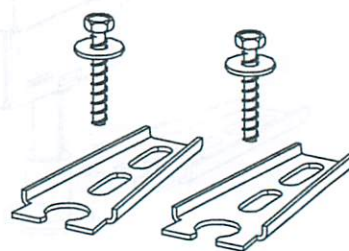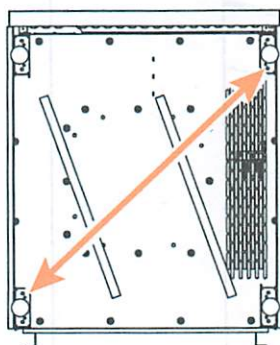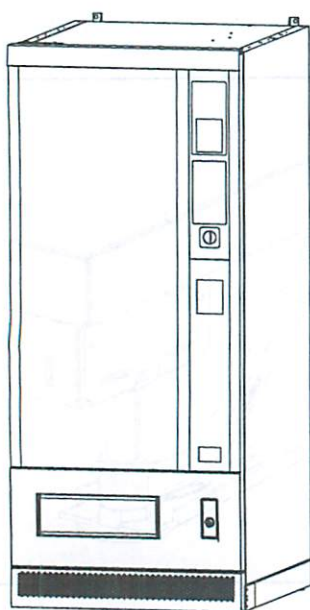

The base material shall consist of reinforced or unreinforced normal weight concrete of strength class C20/25 at minimum and C50/60 at maximum

Der Verankerungsgrund darf aus bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 bestehen.

Le socle d'ancrage doit être en béton armé ou non armé de classes de résistance C20/25 minimum et C50/60 maximum.



C20/25 C50/60